


Producteur : Carrière des limites
Granulats : 6.3/20 : CL140 6.3/20 Cb II f 1.5 NG lavé
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle														
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage														
Classe granulaire		Norme						Catégorie						
6.3	20	Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139						Réf.Producteur/Utilisateur (01/10/2021)						
		d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D							
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	W	WA24
V.S.S.+U	1.8	6							29	33	28			
V.S.S.	1.5	5	20	55	99	100	100	1.5	25	30	25			1.00
V.S.I.	0.0	0	0	25	85	98	100	0.0						
V.S.I.-U	0.0	0												
Ecart-type max														

Partie informative														
Résultats de production														
du 07/07/25 au 15/12/25														
	0.063	3.15	6.3	14	20	28	40	f	FI	LA	MDE	MVR	W	WA24
Maximum	0.4	1	1	46	94	100	100	0.4	14			2.72	2.3	0.40
Xf+1.25xEcart-types	0.3	1	1	42	93	100	100	0.3					2.0	
Moyenne Xf	0.3	0	1	36	91	100	100	0.3	12	20	20	2.71	1.8	0.30
Xf-1.25xEcart-types	0.2	0	1	30	90	100	100	0.2					1.5	
Minimum	0.2	0	1	30	90	100	100	0.2	10			2.70	1.4	0.20
Ecart-type	0.07	0.1	0.2	4.7	1.3	0.0	0.0	0.10	1.0			0.010	0.20	0.100
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	6	1	1	2	24	2
Catégorie XPP18545/10	A	A	A	A	D	A	A	A	A	A				A

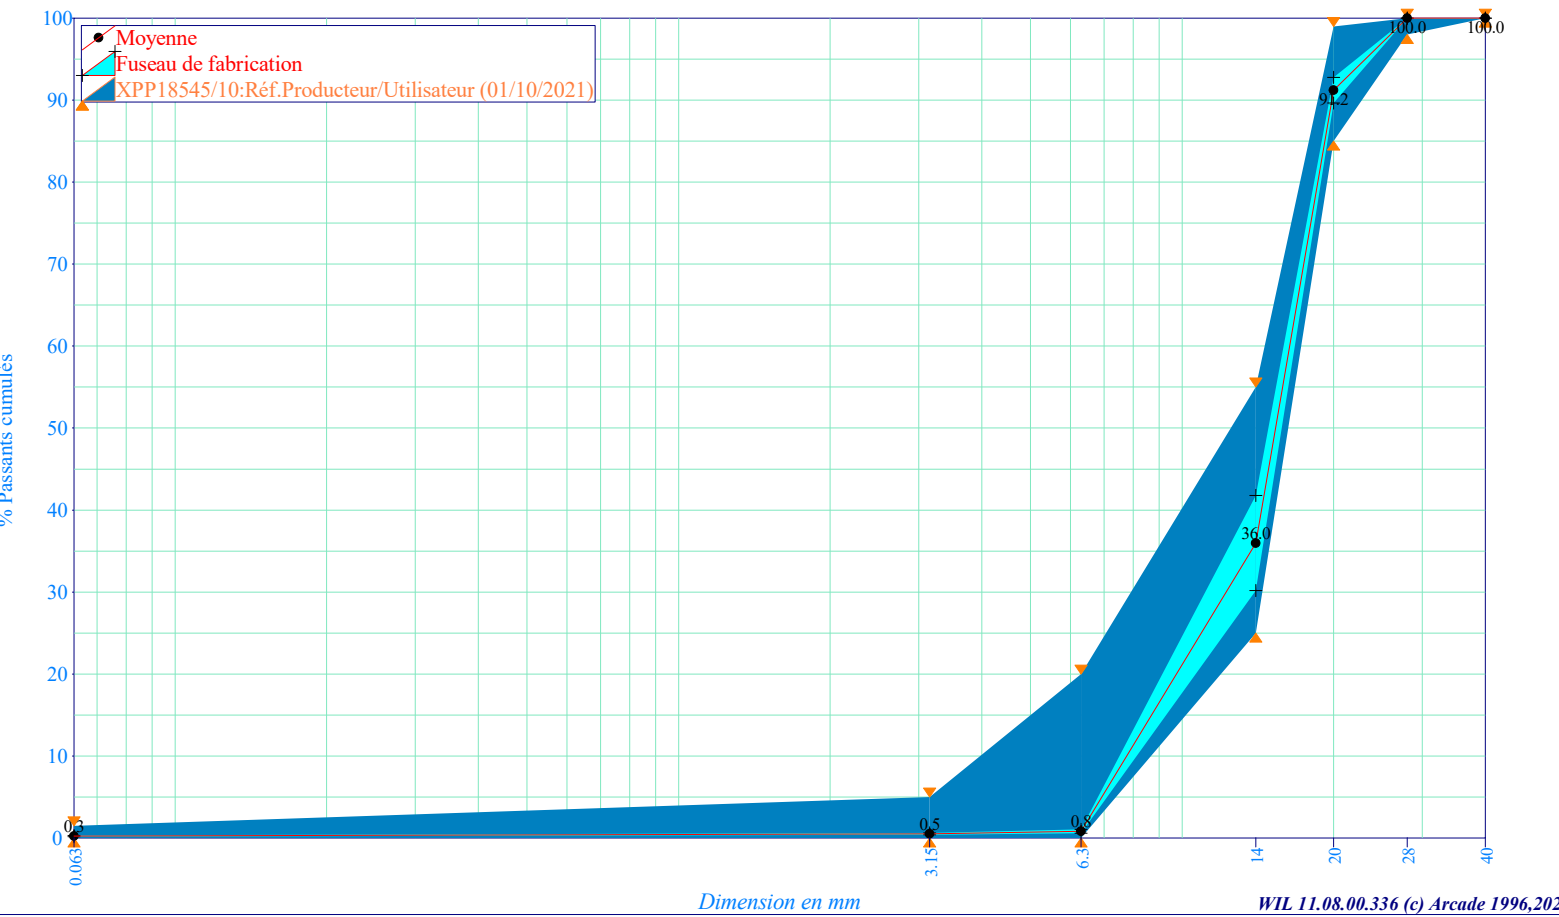

* déclaration du fabricant reprise dans sa DOP