

Producteur : Carrière des limites

Granulats : 8/22.4 : CL141 Gravillons calcaires 8/22.4 Cb II f 1.5 NG lavé

Péetrographie : Calcaire

Elaboration : Concassé Lavé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

8 22.4

Norme

EN 12620 Granulats pour bétons

Catégorie

GC90/15 GT15 f1.5 (01/10/2021)


	0.063	d/2 4	d 8	D/1.4 16	D 22.4	40	f	FI
V.S.S.	1.5	5	15	70	99		1.5	20
V.S.I.	0.0	0	0	40	90		0.0	
Xr	0.4	1	8	55	98			

Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	4	8	16	22.4	40	f	FI
Maximum	0.6	1	7	66	99	100	0.7	14
Moyenne Xf	0.3	1	3	53	99	100	0.3	12
Minimum	0.1	0	1	43	98	100	0.1	9
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	6

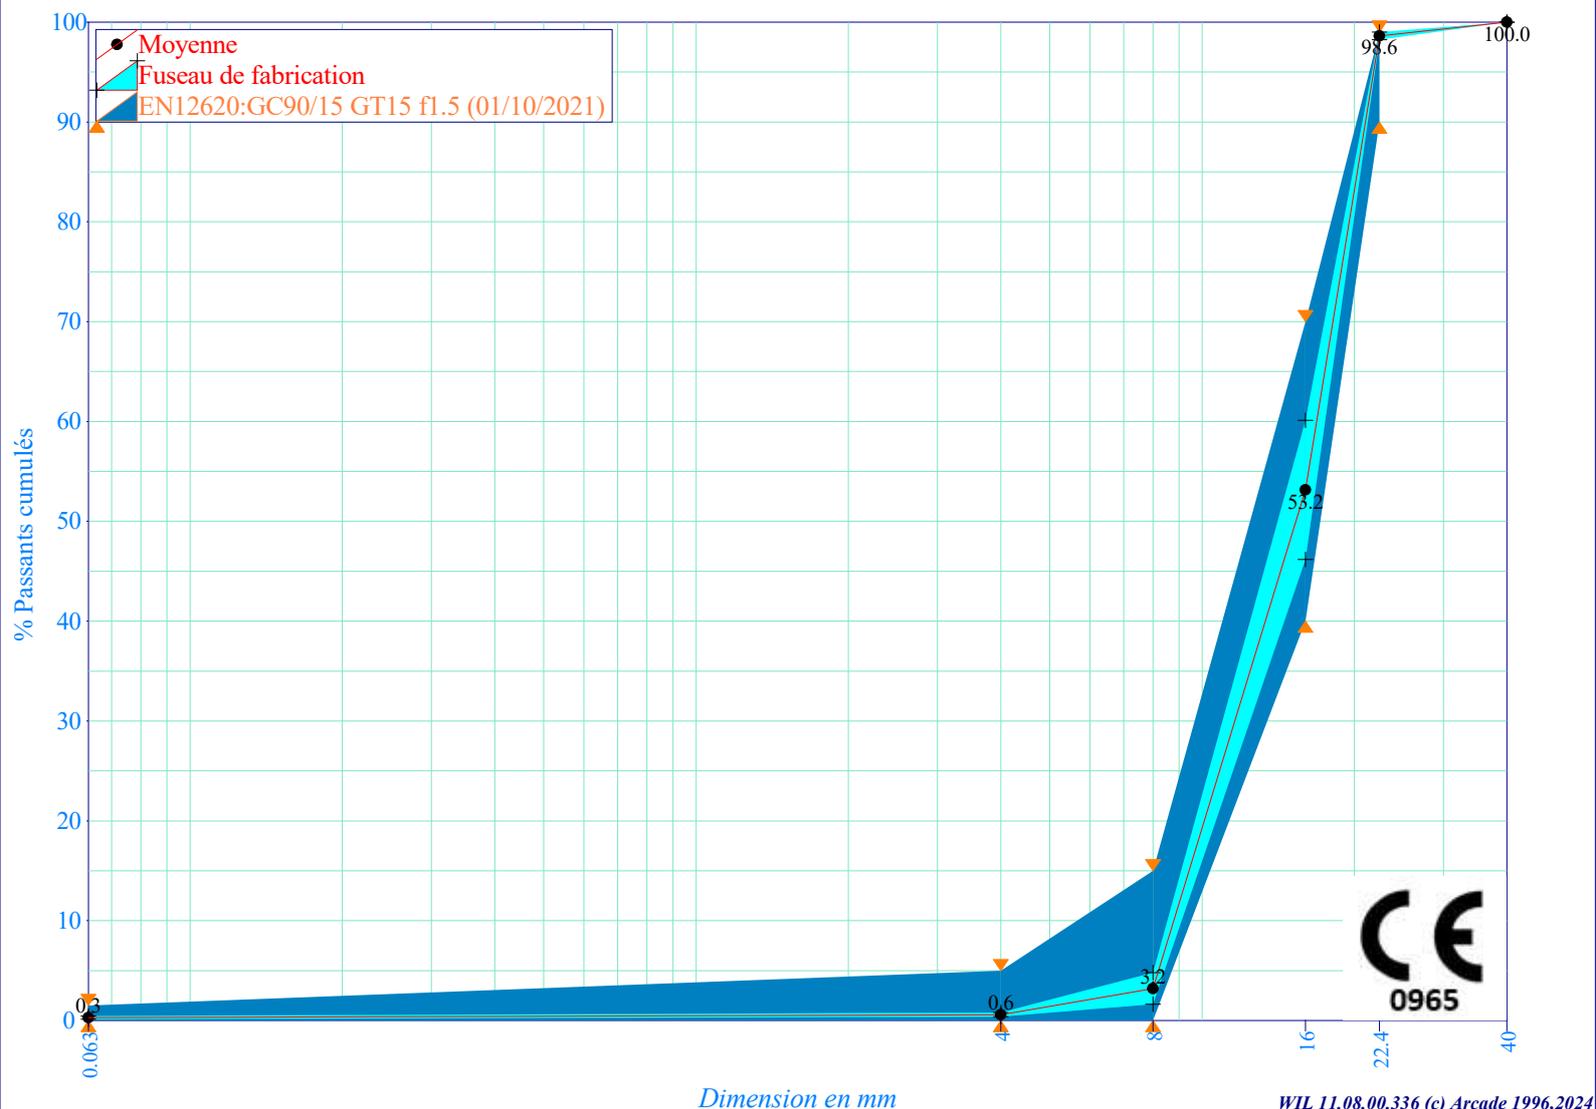

Dimension en mm

WIL 11.08.00.336 (c) Arcade 1996,2024